

Nyilatkozat az ivóvíz minőségi követelményeiről

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

Cím: H-4243 Téglás, Hrsz.: 0135/9
Telefon: +36/52-582-700
Fax: +36/52-384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu


igazolja, az alábbi ivóvízbiztonsági engedéllyel/nyilvántartásba vételi regisztrációval rendelkezik.

A bejelentés nyilvántartási száma: 27995-5-2022/KTEF
A Termék(ek) alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás (max. 30 °C)
A Termék(ek) forgalmazójának neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9 hrsz.)
A Termék(ek) mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás

Érvényesség kezdete: 2022.05.24
Érvényesség vége: 2027.05.24

A nyilatkozatban szereplő termék(ek) típusai megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm rendeletben foglaltaknak.

- I. Melléklet: Az engedélyezett termék(ek) típusai
- II. Melléklet: NNK határozat

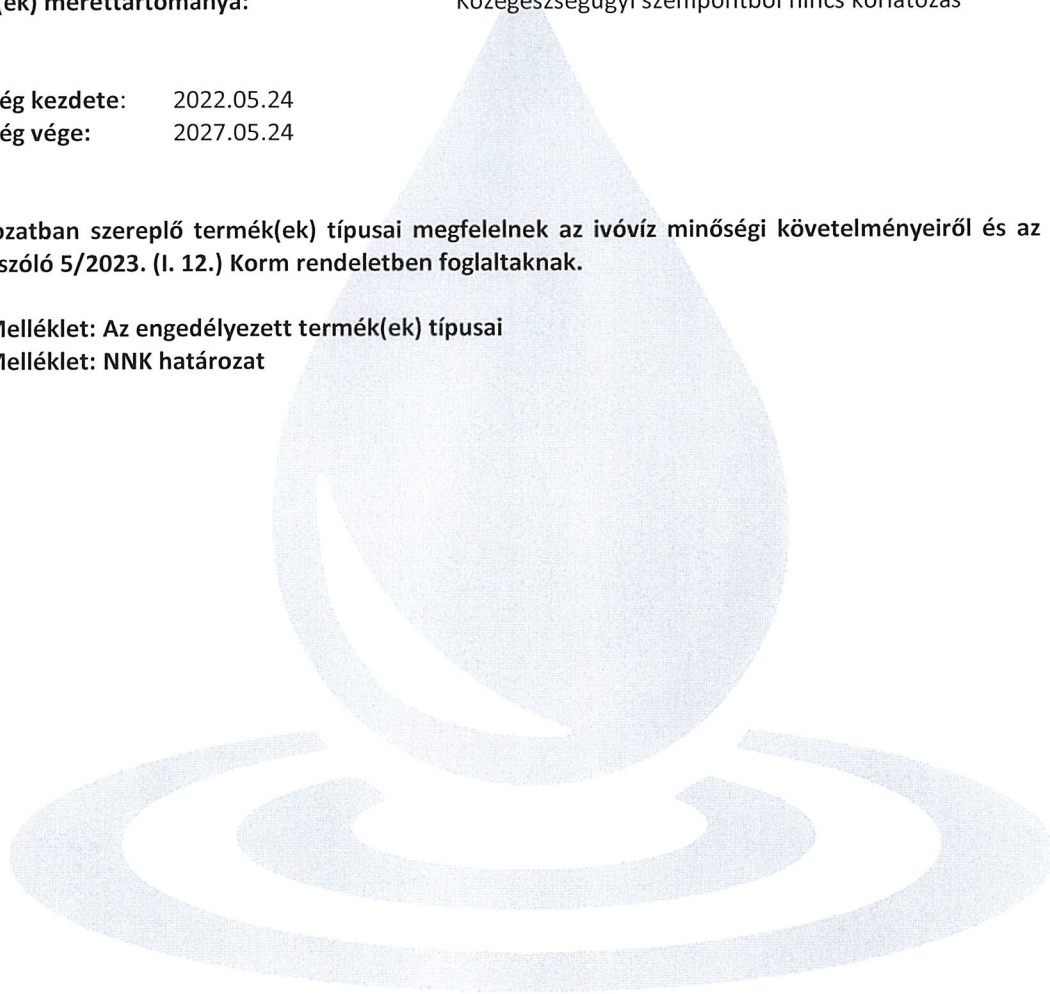

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
-24-

Téglás, 2024. 09. 04.


Kiss István
Műszaki vezető

I. Melléklet: Az engedélyezett termék(ek) típusai

A Termék(ek) megnevezése, típusai:

Biztonsági szelepek

Típus
Biztonsági szelepek 1/2", 6.5 ± 0.5 bar (karos)
Biztonsági szelepek 1/2", 6.5 ± 0.5 bar (csavaros)
Biztonsági szelepek 3/4", 6.5 ± 0.5 bar (csavaros)
Biztonsági szelepek 3/4", 6.5 ± 0.5 bar (karos)



Magyar Köztársaság
Belső és Külső Biztonsági
Központja
10-0-18308-01
10-0-18308-01

II. Melléklet: NNK határozat



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 27995-5/2022/KTEF
Ügyintéző: Kurilla-Fekas Tímea,
+36 1 476 1100/88593

Tárgy: Nyilvántartásba vétel, HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt., Biztonsági szelepek
Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0,5bar
(karos, csavaros)
Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: Józsa-Nagyházi Brigitta
Melléklet: Termékismertető (2 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9., a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére az általa forgalmazott és a Rubinetterie Ritmonio Srl (Via Indren, 4, 13019 Roccapietra VC, Olaszország) által gyártott Biztonsági szelepeket Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos, csavaros) (a továbbiakban: Termék) - ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazásra - mint bejelentés köteles terméket, közegészségügyi szempontból

nyilvántartásba vezetem az alábbi alkalmazási feltételekkel:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma: 27995-5/2022/KTEF
- 2.) A Termék neve: Biztonsági szelepek Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos, csavaros)
- 3.) A Termék forgalmazójának neve: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)
- 4.) A Termék gyártójának neve: Rubinetterie Ritmonio Srl (Via Indren, 4, 13019 Roccapietra VC, Olaszország)
- 5.) A Termék alkalmazási területe: Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)
- 6.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2022. május 24.
- 7.) A Termék mérettartománya: Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
- 8.) A Termék típusai:
 - Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (karos)
 - Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (csavaros)
 - Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (csavaros)
 - Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos)
- 9.) A nyilvántartásba vétel kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály által 2022. április 26-án kiadott 9043-

Közegészségügyi Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,
e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali kapu: KRID azonosító: 355330977

